令和６年６月28日
循　環　組　合

谷戸沢処分場の水質等調査結果について
（令和５年度）

今回公表する調査結果は、循環組合が日の出町・日の出町第３自治会と締結した「公害防止協定・細目協定」、「保全検討委員会提言」（なお、「保全検討委員会」は平成11年５月13日に改組され、新たに「技術委員会」が発足した。）及び「環境保全調査委員会決定」に基づき実施している浸出水原水等の各種水質並びにその他の調査（発生ガス等）に関するもので、令和５年度の結果である。調査結果については、令和６年６月３日の「第51回技術委員会」において問題とすべきものはないと評価された。

１　水質調査結果の概要

水質調査は、公害防止協定に基づき、浸出水原水、地下水集排水管、地下水管No.2、下水道放流水、防災調整池、モニタリング井戸等について実施した。また、保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定に基づき、本設モニタリング井戸等について調査を実施した。調査項目は、生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）、人の健康の保護に関する項目（健康項目）等である。

１－１　公害防止協定に基づく調査

(1)　浸出水原水　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第７項〕　（⇒１頁）

浸出水原水の水質に大きな変動は見られなかった。調査結果は、次のとおりであった。

ア　生活環境項目、一般項目

- 生物化学的酸素要求量（BOD:5.6～10 mg/L）及び化学的酸素要求量（COD:16～18 mg/L）の濃度は、低い水準で推移した。これは、埋立終了から時間が経過し、廃棄物から洗い出される有機物量が減少しているためと考えられる。
- 全窒素（119～142 mg/L）については、過去の変動の範囲内であった。
- その他の項目については、特段の変化は見られなかった。

イ　健康項目

・　ひ素（0.003 mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（0.3 mg/L）を満たしていた。

・　1,4-ジオキサン（0.033～0.036 mg/L）が検出されたが、埋立は終了しているため参考値として測定している。

・　その他の基準のある項目は、いずれも定量下限値未満であった。

なお、浸出水原水は、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。

(2)　地下水集排水管　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第８項第１号〕　（⇒２頁）

地下水集排水管の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は、次のとおりであった。

ア　生活環境項目、一般項目

・　塩化物イオン濃度及び電気伝導率は、過去の変動の範囲内であった。

・　その他の項目については、特段の変化は見られなかった。

イ　健康項目

・　1,4-ジオキサン（0.005 mg/L）、ふっ素（0.07～0.08 mg/L）、ほう素（0.26～0.50 mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（1,4-ジオキサン:0.05 mg/L、ふっ素:8 mg/L、ほう素:10 mg/L）を満たしていた。

・　その他の基準のある項目は、いずれも定量下限値未満であった。

なお、地下水集排水管の地下水は全量、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。

(3)　地下水管No.2　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第８項第１号〕　（⇒３、４頁）

地下水管No.2の水質は、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は、次のとおりであった。

ア　生活環境項目、一般項目

・　いずれの項目とも、特段の変化は見られなかった。

イ　健康項目

・　ふっ素（0.07～0.08 mg/L）、ほう素（0.11 mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（ふっ素:8 mg/L、ほう素:10 mg/L）を満たしていた。

・　その他の基準のある項目は、いずれも定量下限値未満であった。

ウ　電気伝導率の常時測定記録

・　地下水管No.2の電気伝導率については、図－1のとおりであり、過去の変動の範囲内であった。

なお、地下水管No.2の地下水についても、地下水集排水管と同様に全量、浸出水処理施設で処理し、公共下水道に放流している。

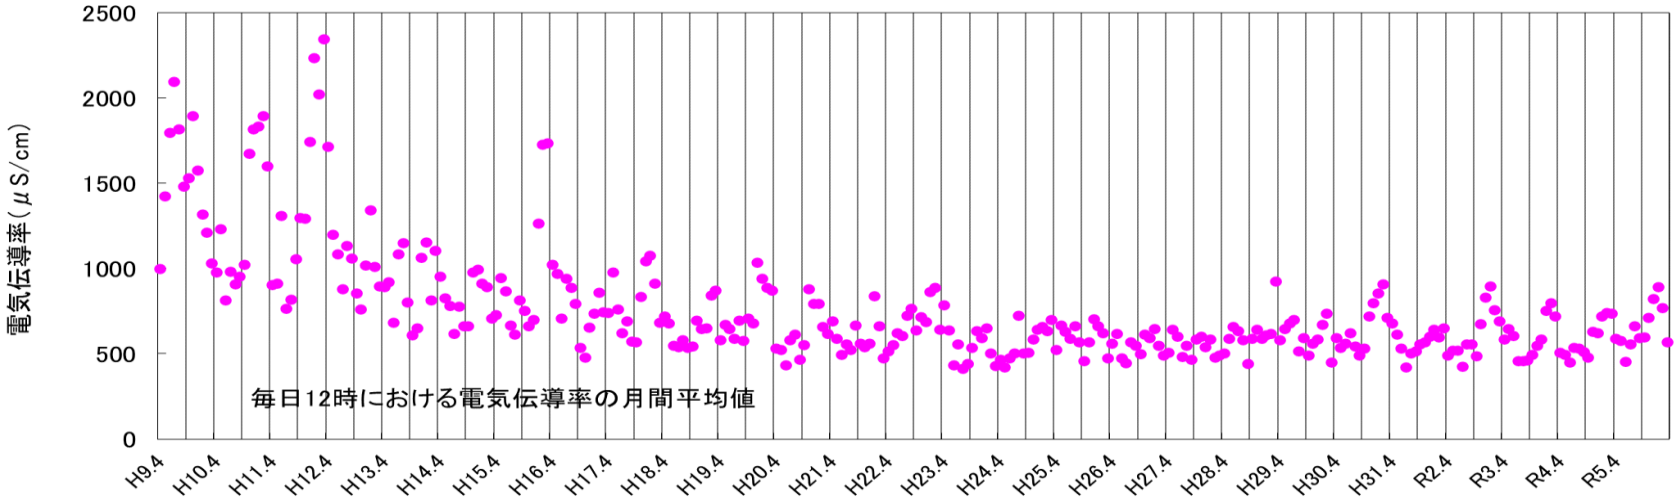

図-1　地下水管No.2の電気伝導率の変化

(4)　下水道放流水　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第９項第２号〕　（⇒５頁）

下水道放流水の水質は、公害防止協定の基準に適合するように水処理を行った。調査結果は、次のとおりであった。

ア　生活環境項目、一般項目

・　いずれの項目とも、特段の変化は見られなかった。

イ　健康項目

・　ひ素（0.001 mg/L）、ふっ素（0.11～0.15 mg/L）、ほう素（1.7～3.3 mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（ひ素:0.1 mg/L、ふっ素:8 mg/L、ほう素:10 mg/L）を満たしていた。

・　その他の基準のある項目は、いずれも定量下限値未満であった。

(5) 防災調整池　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第９項第１号〕　（⇒６頁）

防災調整池の水質は、生物化学的酸素要求量を除き、公害防止協定の基準に適合していた。調査結果は、次のとおりであった。

ア　生活環境項目、一般項目

・　生物化学的酸素要求量（1.3～3.7 mg/L）が、公害防止協定の基準値（1 mg/L）を満たさなかったが、これは降雨による土壌の流入や処分場内における動植物の活動の影響等によるものと考えられる。

・　その他の項目については、特段の変化は見られなかった。

イ　健康項目

・　硝酸性窒素（0.09 mg/L）、ふっ素（0.08 mg/L）、ほう素（0.03 mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素：10 mg/L、ふっ素：0.8 mg/L、ほう素：1 mg/L）を満たしていた。

・　その他の項目は、いずれも定量下限値未満であった。

なお、防災調整池における公害防止協定の基準値は、平井川の水域類型に合わせ、水質環境基準における河川AA類型の基準値を準用している。ただし、水素イオン濃度、溶存酸素量及び大腸菌数の基準値については、必要に応じて考慮する。

（河川の水質類型には、AA、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅまでの類型があり、AA類型は自然探勝等の環境保全用に適用する厳しい基準である。）

(6) 場内モニタリング井戸　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第８項第２号〕　（⇒７～９頁）

場内モニタリング井戸（井戸-Ａ、井戸-Ｅ）の水質に大きな変動はなく、処分場の影響は見られなかった。調査結果は、次のとおりであった。

ア　地下水連関項目

・　塩化物イオン濃度及び電気伝導率は、過去の変動の範囲内であった。

・　井戸-Ａ、井戸-Ｅ及び井戸-０のイオンバランスについては、図-２のとおりであり、処分場の影響は見られなかった。

単位：meq/L

	井戸－O	井戸－A	井戸－E	浸出水
R6.2	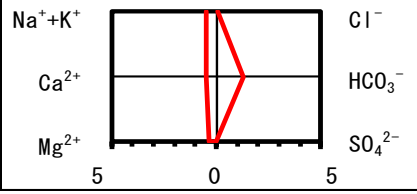	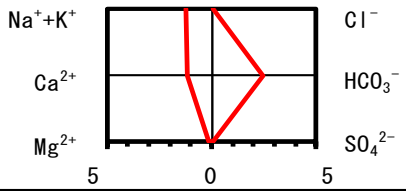	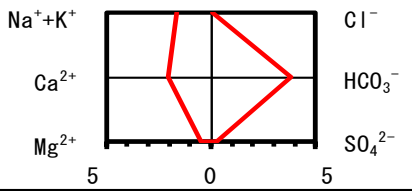	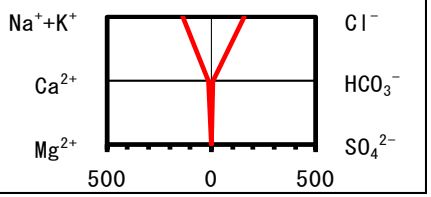

図－２　モニタリング井戸のイオンバランス

イ　安全性確認項目

・　ひ素（0.001 mg/L）が井戸－Aから、鉛（0.001 mg/L）が井戸－Eから検出されたが、公害防止協定の基準値（ひ素：0.01 mg/L、鉛：0.01 mg/L）を満たしていた。

・　その他基準のある項目は、いずれも定量下限値未満であった。

(7)　場外井戸　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第８項第２号〕　（ ⇒10頁）

場外井戸（井戸－１下流、井戸－２、井戸－３及び井戸－６）の水質は、塩化物イオン、pH、電気伝導率ともに大きな変動はなく、処分場の影響は見られなかった。

1－2　保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定に基づく調査

(1)　本設モニタリング井戸　〔根拠：保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定〕　（ ⇒11～12頁）

本調査は、埋立地を囲むように設置した本設モニタリング井戸の水質を調査するものである。なお、本設モニタリング井戸は、従来から調査している井戸（Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｆ）及び平成10年度に新たに設置した井戸（Ｇ～Ｋ）の合計10本である。

水質連関項目

- 全体的に大きな変動はなく、安定的に推移していた。

(2)　下流部調査モニタリング結果　〔根拠：保全検討委員会提言及び環境保全調査委員会決定〕　（ ⇒13～16頁）

本調査は、防災調整池を囲むように４区域（Ｕ区域、Ｌ区域、Ｒ区域、Ｂ区域）に分け設置されている下流部36本の観測孔について、地下水位、水温、電気伝導率、塩化物イオン濃度について調査するものあり、各区域の調査結果は、次のとおりであった。

- Ｕ区域（防災調整池北側）で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は2.7 mg/Lであった。
- Ｌ区域（防災調整池西側で浸出水処理施設のある区域）で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は2.4 mg/Lであった。
- Ｒ区域（防災調整池東側）で測定をした井戸の塩化物イオン濃度は2.9 mg/Lであった。
- Ｂ区域（防災調整池南側）で測定をした井戸の塩化物イオン濃度の平均値は2.0 mg/Lであった。

1－3　調査結果のまとめ

令和５年度に実施した水質調査の結果は、防災調整池の生物化学的酸素要求量を除き、全ての項目で公害防止協定の基準に適合しており、処分場が周辺環境に影響を与えていないことが確認された。

今後も注意深くモニタリング調査を継続するとともに、適切な維持管理に努めていく。

２　その他の調査結果の概要

令和５年度の調査では、脱水汚泥溶出試験、発生ガス、悪臭、底質について調査した。調査結果は、以下のとおりであった。

(1)　脱水汚泥溶出試験　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第10項〕　（ ⇒17頁）

本調査は、浸出水処理施設から発生する生物汚泥及び凝集沈殿汚泥の脱水汚泥について、カドミウム等を測定対象として年に２回実施するものである。調査結果は、次のとおりであった。

- 鉛（0.003 mg/L）、ひ素（0.005～0.009 mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（鉛:0.3 mg/L、ひ素:0.3 mg/L）を満たしていた。
- その他の重金属等はいずれも定量下限値未満であった。

(2)　発生ガス　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第12項〕　（ ⇒18頁）

本調査は、処分場の安定化指標のひとつであるアンモニア、メタン、二酸化炭素等の発生ガスを測定対象として、Ⅰ期からⅢ期の埋立地（計４地点）で３ヶ月に１回実施するものである。調査結果は、次のとおりであった。

- アンモニア（0.1～0.3 cm^3/m^3）が、Ⅰ期、Ⅱ期埋立地から、一酸化炭素（0.5～2.7 cm^3/m^3）がⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ-2期埋立地から、硫化水素（0.21 cm^3/m^3）がⅡ期埋立地から検出された。
- 埋立地特有のメタン（0.1～5.0 vol%）、二酸化炭素（0.20～5.83 vol%）が、全ての埋立地から検出された。
- これらの項目は、いずれも過去の変動の範囲内であった。

(3)　悪臭　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第14項〕　（ ⇒18頁）

本調査は、処分場敷地境界において臭気指数を測定対象として、年１回実施している。令和５年度は、８月に調査を実施し、いずれの調査地点においても、公害防止協定の基準を満たしていた。

(4)　底質　〔根拠：公害防止協定・細目協定書第１条第16項〕　（ ⇒19頁）

本調査は、カドミウム等（溶出試験項目）と銅（含有試験項目）を測定項目として、防災調整池において、年１回実施するものである。12月に実施した調査結果は、次のとおりであった。

ア　溶出試験項目

・　ひ素（0.005 mg/L)、セレン（0.002 mg/L）ふっ素（0.05 mg/L)、ほう素（0.04 mg/L）が検出されたが、公害防止協定の基準値（ひ素:0.01 mg/L、セレン:0.01 mg/L、ふっ素：0.8 mg/L、ほう素：1 mg/L）を下回っていた。

・　その他の項目は定量下限値未満であった。

イ　含有試験項目（銅）

・　1.3 mg/kg検出されたが、公害防止協定の基準値（125 mg/kg）を満たしていた。

2－1　その他の調査結果のまとめ

令和５年度に実施した水質以外の調査結果は、いずれも公害防止協定の基準に適合しており、処分場が周辺環境に影響を与えていないことが確認された。

今後も注意深くモニタリング調査を継続するとともに、適切な維持管理に努めていく。

3　調査地点

各種調査の調査地点について、全体図を20頁に示す。また、下流部調査に係る36本の観測孔等の位置を21頁に示す。

東京たま広域資源循環組合
東京都西多摩郡日の出町大久野7642
℡　042-597-6151

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果（浸出水原水）

区分	項目	単位	基準値※	5/10	8/2	11/1	2/7	5年度平均	4年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	―		7.5	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	―
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		9.9	5.8	10	5.6	7.8	9.3	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		18	16	17	18	17	21	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L		4	2	1	3	3	4	1
一般項目	透視度	度		>50	>50	>50	>50	>50	>50	―
	色度	度		44	48	50	60	51	64	1
	臭気	―		中腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭	中腐敗臭	―	―	―
	蒸発残留物	mg/L		9200	11000	11000	10000	10000	11000	5
	全窒素	mg/L		119	142	139	132	133	146	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		109	135	126	128	125	129	0.01
	全りん	mg/L		0.11	0.10	0.12	0.14	0.12	0.10	0.05
	亜鉛	mg/L		0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03	0.01
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.1
	フェノール類	mg/L		0.01	0.01	0.01	ND	ND	0.01	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	塩化物イオン	mg/L		5140	6120	5870	5650	5700	6030	0.1
	電気伝導率	μS/cm		16200	18600	18300	17400	17600	18300	10
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.09	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.3	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	1.5	-	ND	-	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.3	-	0.003	-	0.003	0.003	0.003	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	-	ND	-	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	-	ND	-	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.3	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L		-	0.036	-	0.033	0.035	0.041	0.005
	硝酸性窒素	mg/L		-	3.53	-	3.06	3.30	2.25	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	0.32	-	0.19	0.26	0.31	0.02
	ふっ素	mg/L		-	0.15	-	0.19	0.17	0.21	0.05
	ほう素	mg/L		-	3.3	-	3.2	3.3	3.4	0.02

※準用基準「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)」の第3条、別表第6の基準を準用

※廃棄物の埋立が終了しているため、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正（平成25年6月）による 1,4-ジオキサン等の測定は参考実施。

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水集排水管)

区分	項目	単位	基準値※	5/10	8/2	11/1	2/7	5年度平均	4年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	―	5.7～8.7	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	―
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	5.4	12	18	6.0	10	12	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		2.4	3.1	2.6	2.3	2.6	3.2	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L	300	ND	ND	ND	2	ND	ND	1
一般項目	温度	度	40	20.8	23.5	21.4	17.3	20.8	20.6	―
	透視度	度		>50	>50	>50	>50	>50	>50	―
	色度	度		5	7	8	9	7	7	1
	臭気	―		微土臭	無臭	微土臭	微土臭	―	―	―
	蒸発残留物	mg/L		1800	2600	2300	1200	2000	2300	5
	全窒素	mg/L	120	13.0	19.4	17.1	6.05	13.9	19.5	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		8.24	6.54	6.36	4.69	6.46	9.89	0.01
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	銅	mg/L	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	よう素消費量	mg/L	220	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
	塩化物イオン	mg/L		928	1330	1090	591	980	1180	0.1
	電気伝導率	μS/cm		3210	4260	3730	2110	3330	3840	10
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	－	ND	－	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L		－	ND	－	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	－	ND	－	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	ND	－	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	－	ND	－	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	ND	－	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	0.005	－	ND	ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		－	10.7	－	0.73	5.72	8.45	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		－	0.93	－	0.18	0.56	0.58	0.02
	ふっ素	mg/L	8	－	0.08	－	0.07	0.08	0.11	0.05
	ほう素	mg/L	10	－	0.50	－	0.26	0.38	0.57	0.02

※適用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目
に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用(生活環境の保全に関する項目、一般項目、ふっ素、ほう素については、「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」
「第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」「第13条及び第13条の2に掲げる物質」を準用)。アンモニア性窒素は自主測定項目。
※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水管No.2)

区分	項目	単位	基準値※	5/10	8/2	11/1	2/7	5年度平均	4年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	―	5.7～8.7	7.3	7.7	7.1	7.7	7.5	7.4	―
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	ND	0.6	ND	ND	ND	ND	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L	300	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
一般項目	温度	度	40	18.2	19.6	17.8	16.0	17.9	17.3	―
	透視度	度		>50	>50	>50	>50	>50	>50	―
	色度	度		1	1	2	2	2	2	1
	臭気	―		無臭	無臭	無臭	無臭	―	―	―
	蒸発残留物	mg/L		420	480	470	670	510	370	5
	全窒素	mg/L	120	0.73	0.61	0.55	1.13	0.76	0.60	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		ND	0.02	0.01	ND	ND	0.02	0.01
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	銅	mg/L	3	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	よう素消費量	mg/L	220	1	ND	ND	ND	ND	ND	1
	塩化物イオン	mg/L		61.1	78.0	73.3	184	99.1	51.4	0.1
	電気伝導率	μS/cm		620	684	680	1050	759	553	10
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	－	ND	－	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L		－	ND	－	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	－	ND	－	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	ND	－	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	－	ND	－	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	ND	－	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	－	ND	－	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	ND	－	ND	ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	－	ND	－	ND	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		－	0.50	－	1.03	0.77	0.46	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		－	ND	－	ND	ND	ND	0.02
	ふっ素	mg/L	8	－	0.07	－	0.08	0.08	0.09	0.05
	ほう素	mg/L	10	－	0.11	－	0.11	0.11	0.10	0.02

※適用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府･厚生省令第1号)」地下水等検査項目
に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用(生活環境の保全に関する項目、一般項目、ふっ素、ほう素については、「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」
「第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」「第13条及び第13条の2に掲げる物質」を準用)。アンモニア性窒素は自主測定項目。
※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(地下水管No.2水の電気伝導率常時測定記録)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5年度	4年度
平均値 (μS/cm)	591	578	454	559	663	596	600	714	822	895	772	569	(年平均) 651	(年平均) 580
最大値 (μS/cm)	694	879	586	734	954	876	720	1,034	1,017	1,424	1,266	697	(年最大) 1,424	(年最大) 1,146
最小値 (μS/cm)	553	490	419	438	544	515	539	629	718	805	581	467	(年最小) 419	(年最小) 420

平均値は、毎日の12時における測定値の月間平均値である。
最大値、最小値は、1時間毎の測定値の月間最大値及び月間最小値である。

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(下水道放流水)

区分	項目	単位	基準値※	4/12	5/10	6/7	7/5	8/2	9/15	10/4	11/1	12/6	1/10	2/7	3/6	5年度平均	4年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	ー	5.7～8.7	7.4	7.3	7.5	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	ー
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	300	0.9	0.5	0.7	1.0	1.3	1.0	0.8	1.3	ND	ND	0.6	0.8	0.7	ND	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		6.3	6.5	3.7	3.6	4.0	4.1	4.3	5.4	6.2	7.1	7.2	5.3	5.3	5.8	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L	300	4	3	3	2	1	2	2	3	3	3	4	3	3	3	1
一般項目	温度	度	40	24.7	26.3	24.6	27.1	30.7	29.8	27.9	25.1	22.5	19.9	18.9	20.0	24.8	24.7	ー
	透視度	度		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	ー
	色度	度		32	32	16	18	24	20	24	36	32	36	32	24	27	28	1
	臭気	ー		微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	ー	ー	ー
	蒸発残留物	mg/L		8700	10000	4400	5400	5900	5200	5200	7700	9100	11000	11000	6900	7500	7900	5
	全窒素	mg/L	120	3.01	3.10	1.88	7.49	2.18	2.17	1.79	2.20	2.66	3.81	3.03	2.40	2.98	2.62	0.06
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.07	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01
	全りん	mg/L	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.06	0.05	0.05	0.08	ND	ND	0.05
	亜鉛	mg/L	2	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.01
	銅	mg/L	3	0.01	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)	mg/L	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
	よう素消費量	mg/L	220	4	2	ND	ND	ND	2	ND	ND	ND	ND	ND	2	ND	ND	1
	塩化物イオン	mg/L		4910	5470	2120	2740	3130	2640	2870	4110	4930	5950	6120	3760	4060	4120	0.1
	電気伝導率	μS/cm		14600	16800	7560	9030	9660	8660	9120	13000	15400	17900	18100	12000	12700	13100	10
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.001	0.001	0.001	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L		-	1.53	-	-	1.12	-	-	0.90	-	-	1.01	-	1.14	1.17	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.02
	ふっ素	mg/L	8	-	0.12	-	-	0.11	-	-	0.14	-	-	0.15	-	0.13	0.16	0.05
	ほう素	mg/L	10	-	2.8	-	-	1.7	-	-	2.2	-	-	3.3	-	2.5	2.2	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	0.005

※適用基準「下水道法施行令(昭和34年政令第147号)」「第9条の4第1号から第33号まで掲げる物質」及び「日の出町下水道条例(平成2年条例第12号)」「第13条及び第13条の2に掲げる物質」を適用)。アンモニア性窒素は自主測定項目。

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(防災調整池)

区分	項目	単位	基準値※	5/10	8/2	11/1	2/7	5年度平均	4年度平均	下限値
生活環境の保全に関する項目	水素イオン濃度(pH)	―	(6.5以上8.5以下)	7.7	8.4	8.1	8.2	8.1	8.1	―
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1	1.7	3.7	1.3	1.8	2.1	1.0	0.5
	溶存酸素量(DO)	mg/L	(7.5)	8.3	8.3	7.7	12.4	9.2	8.0	0.5
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		4.6	4.2	2.2	2.5	3.4	2.0	0.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L	25	9	14	5	6	9	3	1
	大腸菌数	CFU/100mL	(20)	32	1	5	5	11	2	1
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ND	0.003
	ノニルフェノール	mg/L	0.001	ND	ND	0.00006	ND	ND	ND	0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.03	0.0004	ND	0.0009	0.0009	0.0006	0.0009	0.0001
一般項目	透視度	度		36	27	>50	>50	41	>50	―
	色度	度		32	18	20	12	21	12	1
	臭気	―		微植物性臭	微植物性臭	微植物性臭	微植物性臭	―	―	―
	蒸発残留物	mg/L		130	140	160	130	140	170	5
	全窒素	mg/L		0.86	1.04	0.58	0.54	0.76	0.49	0.06
	全りん	mg/L		0.08	0.08	ND	ND	ND	ND	0.05
	銅	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.3	0.1	ND	ND	0.1	ND	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
	フェノール類	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
	塩化物イオン	mg/L		1.5	2.3	2.7	3.0	2.4	2.3	0.1
	電気伝導率	μS/cm		175	176	260	239	213	239	10
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L		-	ND	-	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	ND	-	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	10	-	ND	-	0.09	ND	0.11	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	ND	-	ND	ND	ND	0.02
	ふっ素	mg/L	0.8	-	0.08	-	0.08	0.08	0.10	0.05
	ほう素	mg/L	1	-	0.03	-	ND	ND	ND	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	ND	-	ND	ND	ND	0.005

※準用基準　「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)」別表1「人の健康の保護に関する環境基準」を準用
(生活環境に関する項目については、別表2「生活環境の保全に関する環境基準」1(1)河川　アの表　AA類型(平井川)及びイの表　生物Aを準用。
ただし、水素イオン濃度、溶存酸素量、及び大腸菌数の(　)内の基準値については必要に応じて考慮する。)

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-0)

区分	項目	単位	基準値※	-※※※	8/8	-※※※	2/13	5年度平均	4年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		-	0.01	-	0.03	0.02	ND	0.01
	塩化物イオン	mg/L		-	2.2	-	2.1	2.2	2.2	0.1
	硫酸イオン	mg/L		-	1.9	-	0.9	1.4	1.9	0.1
	りん酸イオン	mg/L		-	0.26	-	0.29	0.28	0.24	0.05
	ナトリウム	mg/L		-	9.3	-	10.6	10.0	9.8	0.1
	カリウム	mg/L		-	0.7	-	0.8	0.8	0.7	0.1
	カルシウム	mg/L		-	11.8	-	9.3	10.6	9.3	0.1
	マグネシウム	mg/L		-	3.3	-	3.8	3.6	3.4	0.1
	けい酸	mg/L		-	34	-	36	35	36	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		-	67.9	-	80.5	74.2	72.0	0.1
	溶解性鉄	mg/L		-	0.05	-	0.05	0.05	0.05	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		-	ND	-	ND	ND	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		-	ND	-	ND	ND	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	―		-	6.7	-	6.8	6.8	6.6	―
	電気伝導率	μS/cm		-	129	-	130	130	117	10
	全窒素	mg/L		-	0.11	-	0.15	0.13	0.13	0.06
	酸化還元電位	mV		-	+390	-	+400	+400	+470	1
	銅	mg/L		-	ND	-	ND	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		-	0.01	-	ND	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		-	ND	-	ND	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目※※※	カドミウム	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	-	ND	-	ND	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	-	ND	-	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	-	ND	-	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	ND	-	ND	ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	-	ND	-	ND	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		-	0.05	-	0.07	0.06	0.06	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		-	ND	-	ND	ND	ND	0.002
	ふっ素	mg/L		-	0.08	-	0.08	0.08	0.10	0.05
	ほう素	mg/L		-	ND	-	ND	ND	ND	0.02

※準用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」
地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を準用
※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
※※※井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、頻度を1回/3月とする。

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-A)

区分	項目	単位	基準値※	4/12	5/11	6/7	7/5	8/8	9/15	10/4	11/1	12/6	1/10	2/13	3/6	5年度平均	4年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		－	－	－	－	0.07	－	－	－	－	－	0.09	－	0.08	0.03	0.01
	塩化物イオン	mg/L		4.0	3.3	3.4	3.2	3.2	3.1	3.3	3.2	3.2	3.3	2.9	3.0	3.3	3.3	0.1
	硫酸イオン	mg/L		－	－	－	－	2.7	－	－	－	－	－	2.7	－	2.7	2.7	0.1
	りん酸イオン	mg/L		－	－	－	－	0.20	－	－	－	－	－	0.15	－	0.18	0.18	0.05
	ナトリウム	mg/L		－	－	－	－	25.1	－	－	－	－	－	27.8	－	26.5	27.0	0.1
	カリウム	mg/L		－	－	－	－	0.9	－	－	－	－	－	0.9	－	0.9	1.0	0.1
	カルシウム	mg/L		－	－	－	－	23.7	－	－	－	－	－	23.8	－	23.8	25.6	0.1
	マグネシウム	mg/L		－	－	－	－	2.0	－	－	－	－	－	2.0	－	2.0	2.1	0.1
	けい酸	mg/L		－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	16	－	16	16	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		－	－	－	－	124	－	－	－	－	－	149	－	137	138	0.1
	溶解性鉄	mg/L		－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	ND	－	0.07	0.04	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		－	－	－	－	0.19	－	－	－	－	－	0.13	－	0.16	0.22	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	－		7.6	7.4	7.7	7.6	7.5	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.6	7.7	7.7	7.8	－
	電気伝導率	μS/cm		230	207	235	244	240	253	242	231	226	240	240	228	235	229	10
	全窒素	mg/L		－	－	－	－	0.28	－	－	－	－	－	0.18	－	0.23	0.16	0.06
	酸化還元電位	mV		－	－	－	－	+290	－	－	－	－	－	+300	－	+300	+240	1
	銅	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	0.001	－	0.001	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.002
	ふっ素	mg/L		－	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	0.10	－	0.10	0.12	0.05
	ほう素	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.02

※適用基準 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用

※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(井戸-E)

区分	項目	単位	基準値※	4/12	5/11	6/7	7/5	8/8	9/15	10/4	11/1	12/6	1/10	2/13	3/6	5年度平均	4年度平均	下限値
地下水連関推定のための水質分析項目	アンモニウムイオン	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	0.04	－	0.02	0.02	0.01
	塩化物イオン	mg/L		2.6	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.5	2.2	2.3	2.1	2.1	2.3	2.1	0.1
	硫酸イオン	mg/L		－	－	－	－	14.0	－	－	－	－	－	11.8	－	12.9	13.9	0.1
	りん酸イオン	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.05
	ナトリウム	mg/L		－	－	－	－	16.4	－	－	－	－	－	38.0	－	27.2	21.5	0.1
	カリウム	mg/L		－	－	－	－	1.4	－	－	－	－	－	1.8	－	1.6	1.5	0.1
	カルシウム	mg/L		－	－	－	－	48.6	－	－	－	－	－	40.6	－	44.6	40.3	0.1
	マグネシウム	mg/L		－	－	－	－	6.3	－	－	－	－	－	5.7	－	6.0	5.6	0.1
	けい酸	mg/L		－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	15	－	15	16	0.1
	炭酸水素イオン	mg/L		－	－	－	－	185	－	－	－	－	－	235	－	210	183	0.1
	溶解性鉄	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.02
	溶解性マンガン	mg/L		－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	0.14	－	0.09	ND	0.02
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.5
	水素イオン濃度(pH)	－		7.5	7.2	7.5	7.4	7.2	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.3	7.7	7.5	7.4	－
	電気伝導率	μS/cm		283	321	310	313	339	342	332	339	333	335	392	390	336	315	10
	全窒素	mg/L		－	－	－	－	0.28	－	－	－	－	－	0.13	－	0.21	0.19	0.06
	酸化還元電位	mV		－	－	－	－	+340	－	－	－	－	－	+360	－	+350	+410	1
	銅	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.01
	亜鉛	mg/L		－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.01
	全クロム	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.005
安全性確認の水質分析項目	カドミウム	mg/L	0.003	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.005
	ひ素	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.005
	クロロエチレン※※	mg/L	0.002	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.0002
	硝酸性窒素	mg/L		－	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	ND	－	ND	0.08	0.05
	亜硝酸性窒素	mg/L		－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	ND	ND	0.002
	ふっ素	mg/L		－	－	－	－	0.21	－	－	－	－	－	0.38	－	0.30	0.27	0.05
	ほう素	mg/L		－	－	－	－	0.32	－	－	－	－	－	1.1	－	0.71	0.42	0.02

※適用基準「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準を適用

※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(場外井戸)

井戸-1下流

区分	項目	単位	8/7	2/5	5年度平均	4年度平均	下限値
水質項目連関	塩化物イオン	mg/L	3.1	3.1	3.1	3.1	0.1
	水素イオン濃度(pH)	－	6.8	7.5	7.2	7.1	－
	電気伝導率	μS/cm	183	150	167	165	10

井戸-2

区分	項目	単位	8/7	2/5	5年度平均	4年度平均	下限値
水質項目連関	塩化物イオン	mg/L	1.7	2.0	1.9	1.9	0.1
	水素イオン濃度(pH)	－	6.6	6.8	6.7	6.6	－
	電気伝導率	μS/cm	167	173	170	173	10

井戸-3

区分	項目	単位	8/7	2/5	5年度平均	4年度平均	下限値
水質項目連関	塩化物イオン	mg/L	3.6	3.5	3.6	3.2	0.1
	水素イオン濃度(pH)	－	7.6	7.5	7.6	7.3	－
	電気伝導率	μS/cm	308	366	337	310	10

井戸-6

区分	項目	単位	8/7	2/5	5年度平均	4年度平均	下限値
水質項目連関	塩化物イオン	mg/L	5.9	7.5	6.7	6.0	0.1
	水素イオン濃度(pH)	－	7.1	7.0	7.1	7.1	－
	電気伝導率	μS/cm	283	249	266	232	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。

令和５年度　本設モニタリング井戸水質分析結果

井戸Ａ、Ｂ、Ｄ

	項目	単位	A No.1採水層(30.00m-22.30m)				B No.1採水層(20.00m-22.30m)				D No.1採水層(21.40m-35.15m)				下限値
			8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	
水質連関項目	1 塩化物イオン	mg/L	3.4	3.0	3.2	3.2	1.3	2.1	1.7	1.3	2.8	2.9	2.9	2.7	0.1
	2 ｐＨ	－	7.5	7.5	7.5	7.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.9	6.8	6.9	6.8	－
	3 電気伝導率	μS/cm	243	235	239	221	118	119	119	106	169	175	172	165	10

井戸Ｅ

	項目	単位	No.1採水層(20.30m-22.00m)				No.2採水層(9.80m-11.20m)				No.3採水層(1.00m-3.40m)				下限値
			8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	
水質連関項目	1 塩化物イオン	mg/L	2.2	2.1	2.2	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	－	－	－	－	0.1
	2 ｐＨ	－	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	－	－	－	－	－
	3 電気伝導率	μS/cm	343	392	368	311	336	303	320	262	－	－	－	－	10

井戸Ｆ

	項目	単位	F No.1採水層(36.80m-48.00m)				下限値
			8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	
水質連関項目	1 塩化物イオン	mg/L	2.5	2.5	2.5	2.3	0.1
	2 ｐＨ	－	7.4	7.3	7.4	7.3	－
	3 電気伝導率	μS/cm	194	191	193	164	10

井戸Ｇ

	項目	単位	G No.1採水層(23.7m-24.6m,27.6m-28.5				G No.2採水層(12.0m-13.8m)				下限値
			8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	
水質連関項目	1 塩化物イオン	mg/L	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.1
	2 ｐＨ	－	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	－
	3 電気伝導率	μS/cm	455	449	452	422	299	367	333	299	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。

令和５年度　本設モニタリング井戸水質分析結果

井戸H

		項目	単位	No.1採水層(23.7m-24.6m,27.6m-28.5m)				下限値
				8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	
水質連関項目	1	塩化物イオン	mg/L	2.3	2.1	2.2	2.6	0.1
	2	ｐＨ	－	6.6	7.0	6.8	6.0	－
	3	電気伝導率	μS/cm	136	230	183	71	10

井戸Ｉ

		項目	単位	No.1採水層(42.6m-43.5m)				No.2採水層(24.9m-25.8m,28.8m-29.7m)				No.3採水層(6.0m-9.0m)				下限値
				8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	
水質連関項目	1	塩化物イオン	mg/L	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.3	1.7	1.5	1.6	0.1
	2	ｐＨ	－	7.8	7.8	7.8	7.7	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	－
	3	電気伝導率	μS/cm	279	282	281	252	209	215	212	196	195	188	192	200	10

井戸Ｊ

		項目	単位	No.1採水層(27.6m-28.5m)				No.2採水層(5.7m-8.7m)				下限値
				8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	
水質連関項目	1	塩化物イオン	mg/L	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.5	1.3	1.2	0.1
	2	ｐＨ	－	7.8	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	－
	3	電気伝導率	μS/cm	324	324	324	314	278	318	298	282	10

井戸Ｋ

		項目	単位	No.1採水層(27.6m-28.5m)				No.2採水層(11.7m-14.7m)				下限値
				8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	8/17	2/20	5年度平均	4年度平均	
水質連関項目	1	塩化物イオン	mg/L	1.5	1.8	1.7	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	0.1
	2	ｐＨ	－	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	－
	3	電気伝導率	μS/cm	230	250	240	210	216	228	222	204	10

※安全性確認項目で井戸-A又はEの測定値が基準値の2分の1を超える項目は、これらの井戸についても測定頻度を1回/3月とする。

令和5年度　下流部調査モニタリング測定結果（観測孔総数36本）

地点	項目	単位	4/12	5/10	6/7	7/5	8/2	9/15	10/4	11/1	12/6	1/10	2/7	3/6	5年度平均	4年度平均
	地下水位	m	－	－	－	206.2	－	－	－	－	－	－	－	－	206.2	206.2
M－H	水　　温	℃	－	－	－	17.9	－	－	－	－	－	－	－	－	17.9	17.3
(27m)	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	421	－	－	－	－	－	－	－	－	421	338
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	4.2
	地下水位	m	－	－	－	－	－	209.0	－	－	－	－	－	－	209.0	209.0
M－I	水　　温	℃	－	－	－	－	－	18.7	－	－	－	－	－	－	18.7	17.8
(24m)	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	310	－	－	－	－	－	－	310	233
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	2.7	－	－	－	－	－	－	2.7	2.7
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	200.3	－	－	－	－	－	200.3	200.4
M－E2	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	17.9	－	－	－	－	－	17.9	18.3
(12m)	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	318	－	－	－	－	－	318	362
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	1.9	－	－	－	－	－	1.9	1.6
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	202.8	－	－	－	202.8	202.9
S－1	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	16.7	－	－	－	16.7	16.2
(15m)	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	242	－	－	－	242	318
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	1.9	－	－	－	1.9	1.2
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.3	－	－	200.3	200.3
S－2	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.3	－	－	17.3	16.2
(11m)	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	552	－	－	552	535
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8	－	－	2.8	3.1
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	200.3	－	－	－	－	200.3	200.4
U－17	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	20.3	－	－	－	－	20.3	19.6
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	279	－	－	－	－	279	231
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	3.4	－	－	－	－	3.4	1.6
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.5	－	200.5	200.3
U－18	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16.6	－	16.6	16.6
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	272	－	272	342
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	－	4.4	2.2
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.3	－	－	200.3	200.3
U－19	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.6	－	－	17.6	16.5
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	451	－	－	451	434
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.9	－	－	1.9	2.0
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.5	－	200.5	200.3
U－20	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.2	－	17.2	15.4
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	347	－	347	312
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	－	2.3	2.3
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.9	200.9	200.3
U－22	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11.5	11.5	10.5
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	311	311	309
U区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.3	1.3	2.0

令和5年度　下流部調査モニタリング測定結果（観測孔総数36本）

地点	項目	単位	4/12	5/10	6/7	7/5	8/2	9/15	10/4	11/1	12/6	1/10	2/7	3/6	5年度平均	4年度平均
	地下水位	m	205.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	205.3	205.2
Ｍ－E1	水　　温	℃	15.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15.2	14.4
(12m)	電気伝導率	μS/cm	317	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	317	315
L区域	塩化物イオン	mg/L	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7	3.9
	地下水位	m	－	206.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	206.0	205.9
Ｍ－J1	水　　温	℃	－	17.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.3	16.9
(6m)	電気伝導率	μS/cm	－	331	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331	314
L区域	塩化物イオン	mg/L	－	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7	2.4
	地下水位	m	－	－	205.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	205.4	205.4
Ｌ－11	水　　温	℃	－	－	18.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.2	17.0
	電気伝導率	μS/cm	－	－	267	－	－	－	－	－	－	－	－	－	267	294
L区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	2.5
	地下水位	m	－	－	－	203.9	－	－	－	－	－	－	－	－	203.9	203.5
Ｌ－17	水　　温	℃	－	－	－	19.3	－	－	－	－	－	－	－	－	19.3	21.0
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	166	－	－	－	－	－	－	－	－	166	171
L区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	0.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0.7	1.7
	地下水位	m	－	－	－	－	206.4	－	－	－	－	－	－	－	206.4	206.4
Ｌ－19	水　　温	℃	－	－	－	－	26.5	－	－	－	－	－	－	－	26.5	25.4
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	386	－	－	－	－	－	－	－	386	419
L区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	3.9	－	－	－	－	－	－	－	3.9	2.8
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	205.6	－	－	－	－	205.6	205.8
Ｌ－20	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	23.8	－	－	－	－	23.8	22.5
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	354	－	－	－	－	354	304
L区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	2.5	－	－	－	－	2.5	2.8
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	206.2	206.2	204.0
Ｌ－21	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.9	14.9	18.2
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	298	298	285
L区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5	1.5	3.1
	地下水位	m	－	－	－	－	－	200.7	－	－	－	－	－	－	200.7	200.8
Ｌ－B11	水　　温	℃	－	－	－	－	－	21.5	－	－	－	－	－	－	21.5	19.9
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	338	－	－	－	－	－	－	338	282
L区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	2.8	－	－	－	－	－	－	2.8	2.9
	地下水位	m	－	203.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	203.3	203.3
Ｍ－E3	水　　温	℃	－	14.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.5	14.0
(12m)	電気伝導率	μS/cm	－	218	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	218	186
R区域	塩化物イオン	mg/L	－	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.6

令和5年度　下流部調査モニタリング測定結果（観測孔総数36本）

地点	項目	単位	4/12	5/10	6/7	7/5	8/2	9/15	10/4	11/1	12/6	1/10	2/7	3/6	5年度平均	4年度平均
	地下水位	m	200.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.3	200.3
Ｂ－１	水　　温	℃	16.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16.9	15.8
	電気伝導率	μS/cm	317	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	317	296
B区域	塩化物イオン	mg/L	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	3.3
	地下水位	m	－	－	200.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.7	200.3
Ｂ－３	水　　温	℃	－	－	19.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19.6	19.0
	電気伝導率	μS/cm	－	－	206	－	－	－	－	－	－	－	－	－	206	196
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.3	1.7
	地下水位	m	－	－	－	－	200.3	－	－	－	－	－	－	－	200.3	200.3
Ｂ－５	水　　温	℃	－	－	－	－	25.0	－	－	－	－	－	－	－	25.0	24.2
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	162	－	－	－	－	－	－	－	162	162
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.1
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	200.2	－	－	－	－	－	200.2	200.1
Ｂ－７	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	22.9	－	－	－	－	－	22.9	22.5
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	227	－	－	－	－	－	227	150
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	－	3.1	1.3
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	200.1	－	－	－	200.1	200.1
Ｂ－９	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	17.8	－	－	－	17.8	16.4
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	212	－	－	－	212	133
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	1.8	1.0
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.1	－	200.1	199.8
Ｂ－13	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11.6	－	11.6	12.0
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	269	－	269	258
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5	－	1.5	1.1
	地下水位	m	－	200.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.1	199.9
Ｂ－15	水　　温	℃	－	15.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15.0	14.5
	電気伝導率	μS/cm	－	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102	113
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	1.1
	地下水位	m	－	－	－	200.3	－	－	－	－	－	－	－	－	200.3	199.9
Ｂ－17	水　　温	℃	－	－	－	19.2	－	－	－	－	－	－	－	－	19.2	18.2
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	117	－	－	－	－	－	－	－	－	117	130
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	1.2	2.6
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	199.7	－	－	－	199.7	199.8
Ｂ－21	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	17.6	－	－	－	17.6	15.9
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	276	－	－	－	276	292
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	－	－	－	2.4	2.5
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200.2	200.2	199.7
Ｂ－23	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.8	9.8	12.7
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	188	188	176
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5	1.5	1.6

令和5年度　下流部調査モニタリング測定結果（観測孔総数36本）

地点	項目	単位	4/12	5/10	6/7	7/5	8/2	9/15	10/4	11/1	12/6	1/10	2/7	3/6	5年度平均	4年度平均
	地下水位	m	－	－	－	－	199.4	－	－	－	－	－	－	－	199.4	199.9
B－25	水　　温	℃	－	－	－	－	20.4	－	－	－	－	－	－	－	20.4	16.3
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	241	－	－	－	－	－	－	－	241	94
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	1.5	－	－	－	－	－	－	－	1.5	0.6
	地下水位	m	－	－	－	－	－	199.7	－	－	－	－	－	－	199.7	199.6
B－26	水　　温	℃	－	－	－	－	－	22.2	－	－	－	－	－	－	22.2	19.6
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	179	－	－	－	－	－	－	179	161
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	1.5	－	－	－	－	－	－	1.5	1.6
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	199.6	－	－	－	－	－	199.6	199.6
B－27	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	20.1	－	－	－	－	－	20.1	19.8
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	103	－	－	－	－	－	103	101
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	1.0	1.1
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198.6	－	－	198.6	198.8
B－31	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.4	－	－	14.4	13.3
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	334	－	－	334	309
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.6	－	－	1.6	1.6
	地下水位	m	198.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198.8	198.9
B－33	水　　温	℃	15.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15.2	14.8
	電気伝導率	μS/cm	376	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	376	183
B区域	塩化物イオン	mg/L	1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.1	2.0
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	197.5	－	197.5	197.8
B－37	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.1	－	12.1	11.8
	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	310	－	310	272
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0	－	3.0	2.0
	地下水位	m	－	－	－	－	－	－	－	197.4	－	－	－	－	197.4	197.4
B－41	水　　温	℃	－	－	－	－	－	－	－	15.8	－	－	－	－	15.8	15.8
(21m)	電気伝導率	μS/cm	－	－	－	－	－	－	－	351	－	－	－	－	351	328
B区域	塩化物イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	3.3	－	－	－	－	3.3	3.1

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(脱水汚泥溶出試験)

区分	項目	単位	基準値※	7/12	10/11	5年度平均	4年度平均	下限値
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.09	ND	ND	ND	ND	0.001
	全シアン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.3	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001
	六価クロム	mg/L	1.5	ND	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.3	0.005	0.009	0.007	0.015	0.001
	総水銀	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	ND	ND	ND	ND	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	ND	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.3	ND	ND	ND	ND	0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	0.005
その他	水素イオン濃度(pH)	－		7.9	7.7	7.8	7.9	－
	強熱減量	wt%		50.3	50.3	50.3	64.3	0.1

※準用基準 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令第5号)」の第3条別表第6の基準を準用

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果（発生ガス）

項目	単位	Ⅰ期埋立地						Ⅱ期埋立地						Ⅲ-1期埋立地						Ⅲ-2期埋立地						下限値
		5/15	8/21	11/10	2/16	5年度平均	4年度平均	5/15	8/21	11/10	2/16	5年度平均	4年度平均	5/15	8/21	11/10	2/16	5年度平均	4年度平均	5/15	8/21	11/10	2/16	5年度平均	4年度平均	
アンモニア	cm^3/m^3	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
一酸化炭素	cm^3/m^3	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	ND	0.7	ND	0.5
硫化水素	cm^3/m^3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
エチレン	cm^3/m^3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1
メタン	vol%	1.8	ND	0.5	ND	0.6	ND	1.3	0.9	2.3	ND	1.1	ND	1.2	0.3	0.1	ND	0.4	ND	ND	ND	5.0	ND	1.3	ND	0.1
二酸化炭素	vol%	5.83	ND	1.65	ND	1.87	ND	2.81	2.88	3.10	1.25	2.51	0.85	0.96	0.89	0.58	0.20	0.66	0.14	ND	ND	4.23	ND	1.06	ND	0.05
酸素	vol%	5.0	20.8	17.6	21.5	16.2	20.8	12.9	13.5	12.3	19.1	14.5	19.1	18.1	19.4	20.4	21.2	19.8	20.6	21.1	21.0	11.2	21.4	18.7	20.8	0.1
窒素	vol%	86.0	75.8	77.7	78.3	79.5	76.9	80.4	80.6	81.3	79.2	80.4	77.2	77.7	76.9	77.7	78.3	77.7	76.7	77.4	78.1	77.4	77.9	77.7	76.6	0.1
水素	vol%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01
排出ガス量	m^3/h	ND	ND	20	ND	5	ND	20	10	30	20	20	25	ND	6	13	ND	ND	7	ND	ND	ND	30	8	ND	5

※準用基準 「廃棄物最終処分場安定化監視マニュアル（平成元年11月30日付、環水企第311号）」の湧出ガス等の測定の項

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果（悪臭調査）

採取日	項目	基準値※	8/7	5年度	4年度
清快園と防災調整池との境界	臭気指数	10	10未満	10未満	10未満
斎場正門横	臭気指数	10	10未満	10未満	10未満

※準用基準 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年第215号）」別表第7「工場及び指定作業場に適用する規制基準」の7悪臭のうち第一種区域を準用

令和5年度　谷戸沢処分場公害防止協定調査結果(底質)

区分	項目	単位	基準値※	No.1 防災調整池			下限値
				12/5	5年度	4年度	
人の健康の保護に関する項目	カドミウム	mg/L	0.003	ND	ND	ND	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.02
	有機りん	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.01
	鉛	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	六価クロム	mg/L	0.05	ND	ND	ND	0.02
	ひ素	mg/L	0.01	0.005	0.005	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005	ND	ND	ND	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	ND	ND	ND	0.0005
	銅	mg/kg	125	1.3	1.3	4.3	0.5
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	ND	ND	ND	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	クロロエチレン※※※	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	ND	ND	ND	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	ND	ND	ND	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	ND	ND	ND	0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	ND	ND	ND	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	ND	ND	ND	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006	ND	ND	ND	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003	ND	ND	ND	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	ND	ND	0.001
	ベンゼン	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.001
	セレン	mg/L	0.01	0.002	0.002	ND	0.001
	ふっ素	mg/L	0.8	0.05	0.05	0.05	0.05
	ほう素	mg/L	1	0.04	0.04	0.06	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	ND	ND	ND	0.005
その他	水素イオン濃度(pH)	―		7.4	7.4	7.3	―
	強熱減量	wt%		15.4	15.4	9.7	0.1

※　準用基準　「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)」別表の基準を準用

※※土壌の汚染に係る環境基準の項目は、銅のみ含有試験、その他は溶出試験の結果である

※※※クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)